




AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet produit.
 Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.
 Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.


Utilisation conforme

- Organe de Sécurité à Manipuler
- Pour centrales de désenfumage DAC D+H de 24 V DC
- Pour le déclenchement manuel d'un système de désenfumage en cas d'incendie
- Fonction : Désenfumage OUVERT
- Boîtier verrouillable en aluminium PA coulé sous pression avec vitre à briser et clé
- Convient uniquement au montage à l'intérieur

Montage

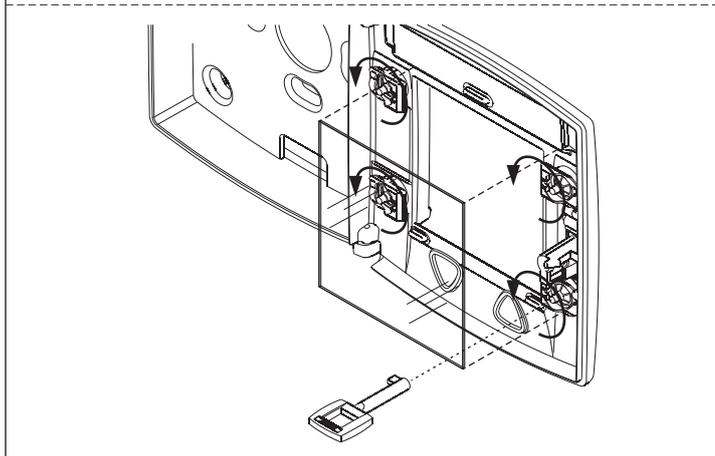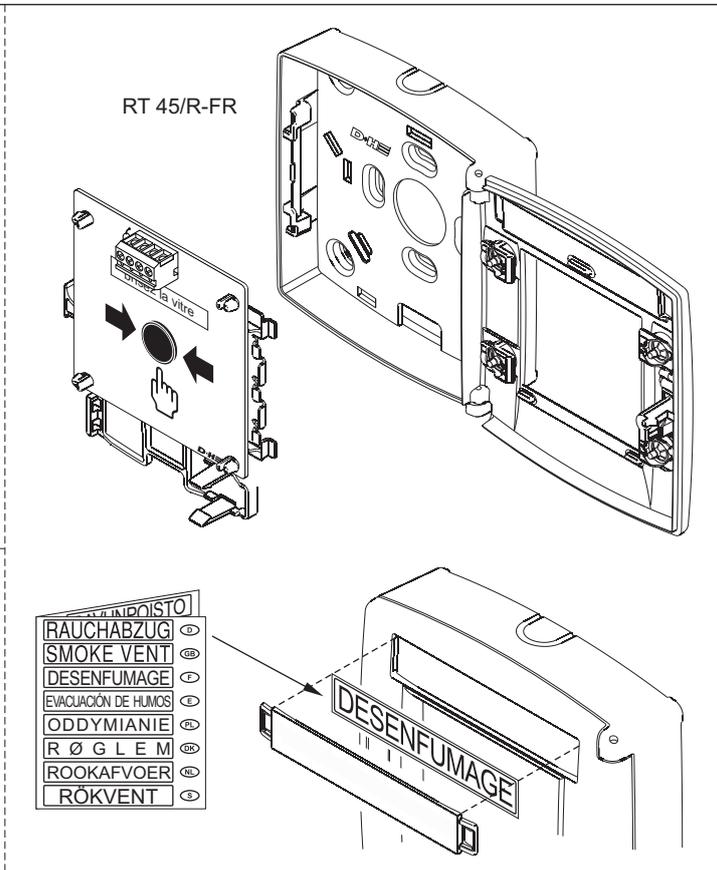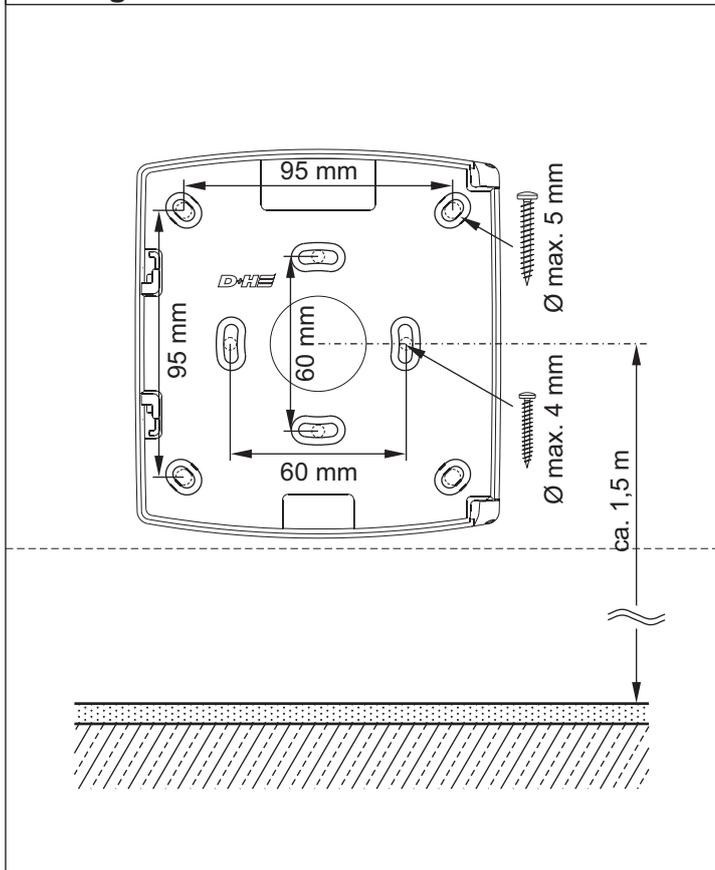


facultatif

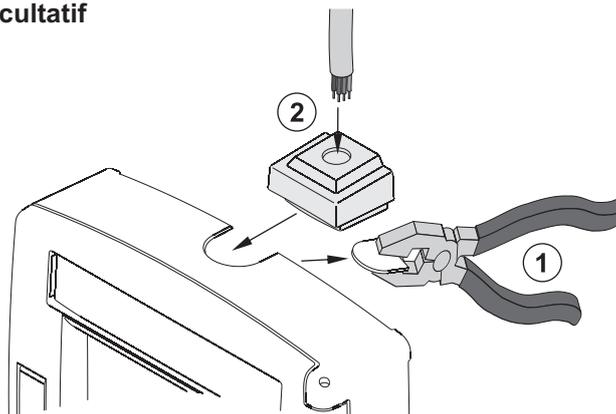


Raccordement

Organe de sécurité à manipuler RT 45/R-FR

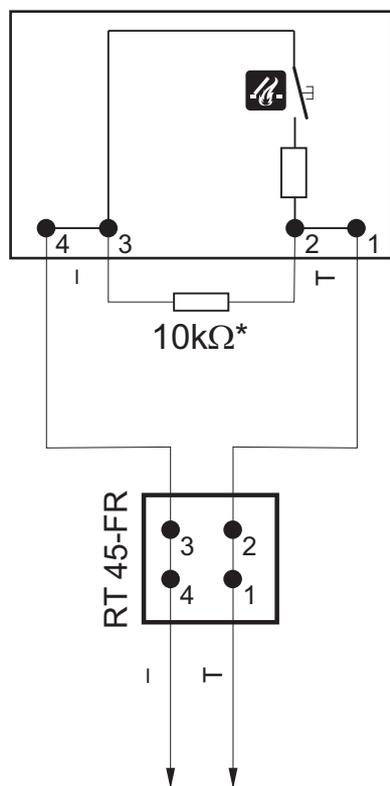


* **Résistance terminale pour monitoring de ligne.**
Raccordée au bornier dans la centrale pour le transport. En l'absence de détecteur d'incendie ou de commande à distance, la résistance terminale doit rester à la borne RM 1 - 2 !

Accessoires

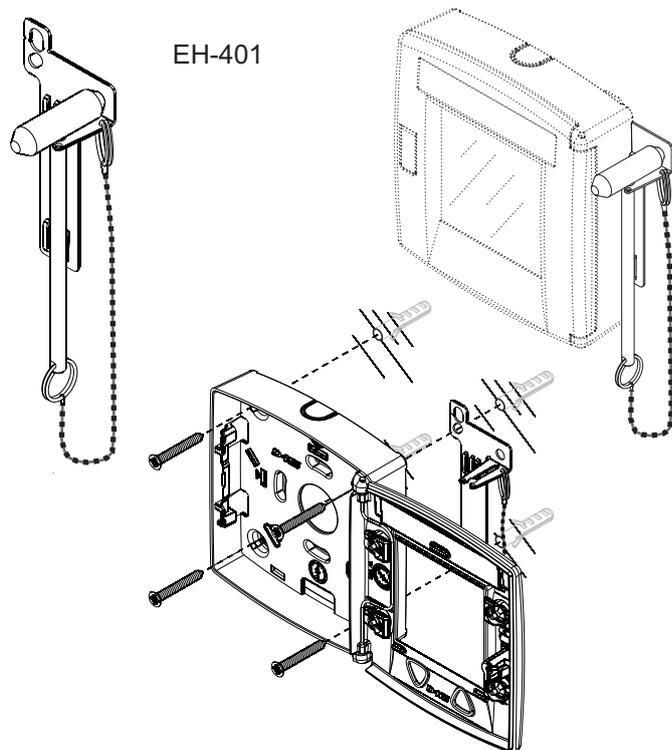

RT-UPD / RT-UPR

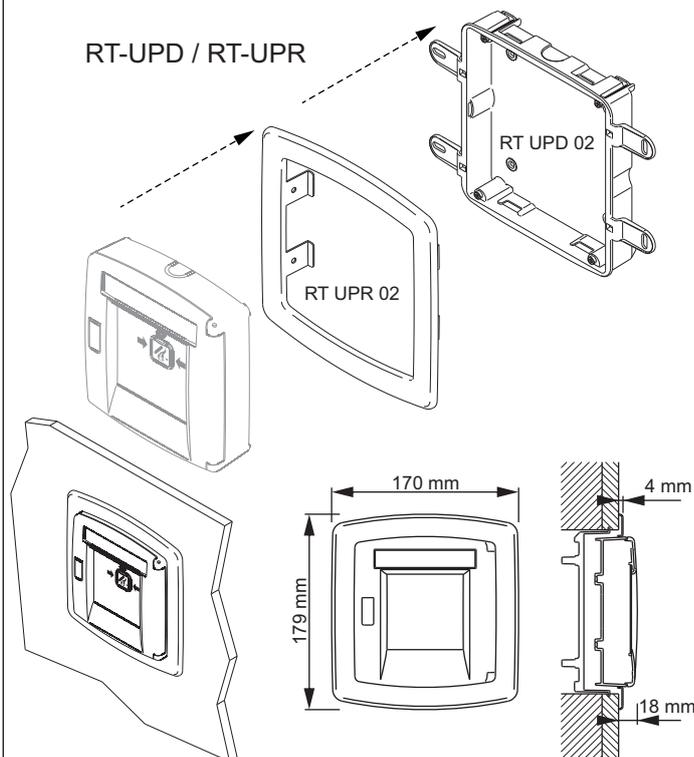

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous ses caractéristiques techniques est conforme aux réglementations suivantes :

2014/30/EU, 2014/35/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2016/1011

Dossier technique auprès de :
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
CEO
06.04.2023

Maik Schmees
CTO

Élimination des déchets

Les appareils électriques, ainsi que leurs accessoires, batteries et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Ne jetez pas votre appareil électroportatif avec les ordures ménagères ! Seulement pour les pays de l'Union Européenne : Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.



Nettoyage et entretien

Avant toute intervention de maintenance, mettre l'installation hors tension ! L'inspection et l'entretien doivent être effectués dans le respect des consignes de D+H. Seules des pièces de rechange D+H d'origine peuvent être employées. En cas de présence de saletés, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents ou de solvants.